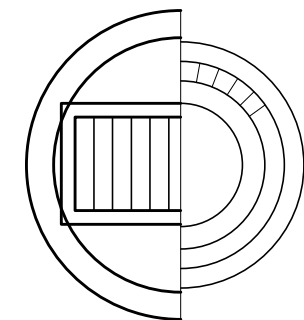
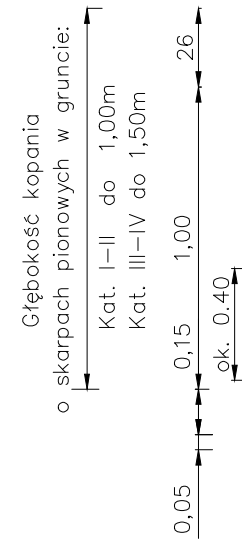


A Na odcinku wykonywanych poszerzeń jezdni należy dokonać sfzerowania istn. naw. bitumicznej na głębokość do 4 cm na szer. 0,5 m. Przed wykonaniem warstw skalnych nawierzchni należy na połączeniu istn. naw. z istn. koł. i wartości wiążące ułożyć na szer. 10 m geosiatkę do nawierzchni bitumicznych, z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w kierunku poprzecznym podłużnym.

WYKONAWCA PROJEKTU Biuro Usług Drogowych - projektowanie, nadzory Mirosława Kostórkiewicz ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela		ZAMAWIAJĄCY Gmina Żórawina ul. Kolejowa 6 55-020 Żórawina	
Projektant: mgr inż. Jacek Kostórkiewicz	Podpis:	Stadium: P.B.	
Nr uprawnień: 80/DOŚ/12	Podpis:	Data: marzec 2018 r.	
Asystent projektanta: mgr. inż. Gerard Skokowski	Podpis:	Data:	
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice		Skala: 1:25	
Tytuł rysunku: Przekroje normalne - odwodnienie		Nr rysunku: 5	